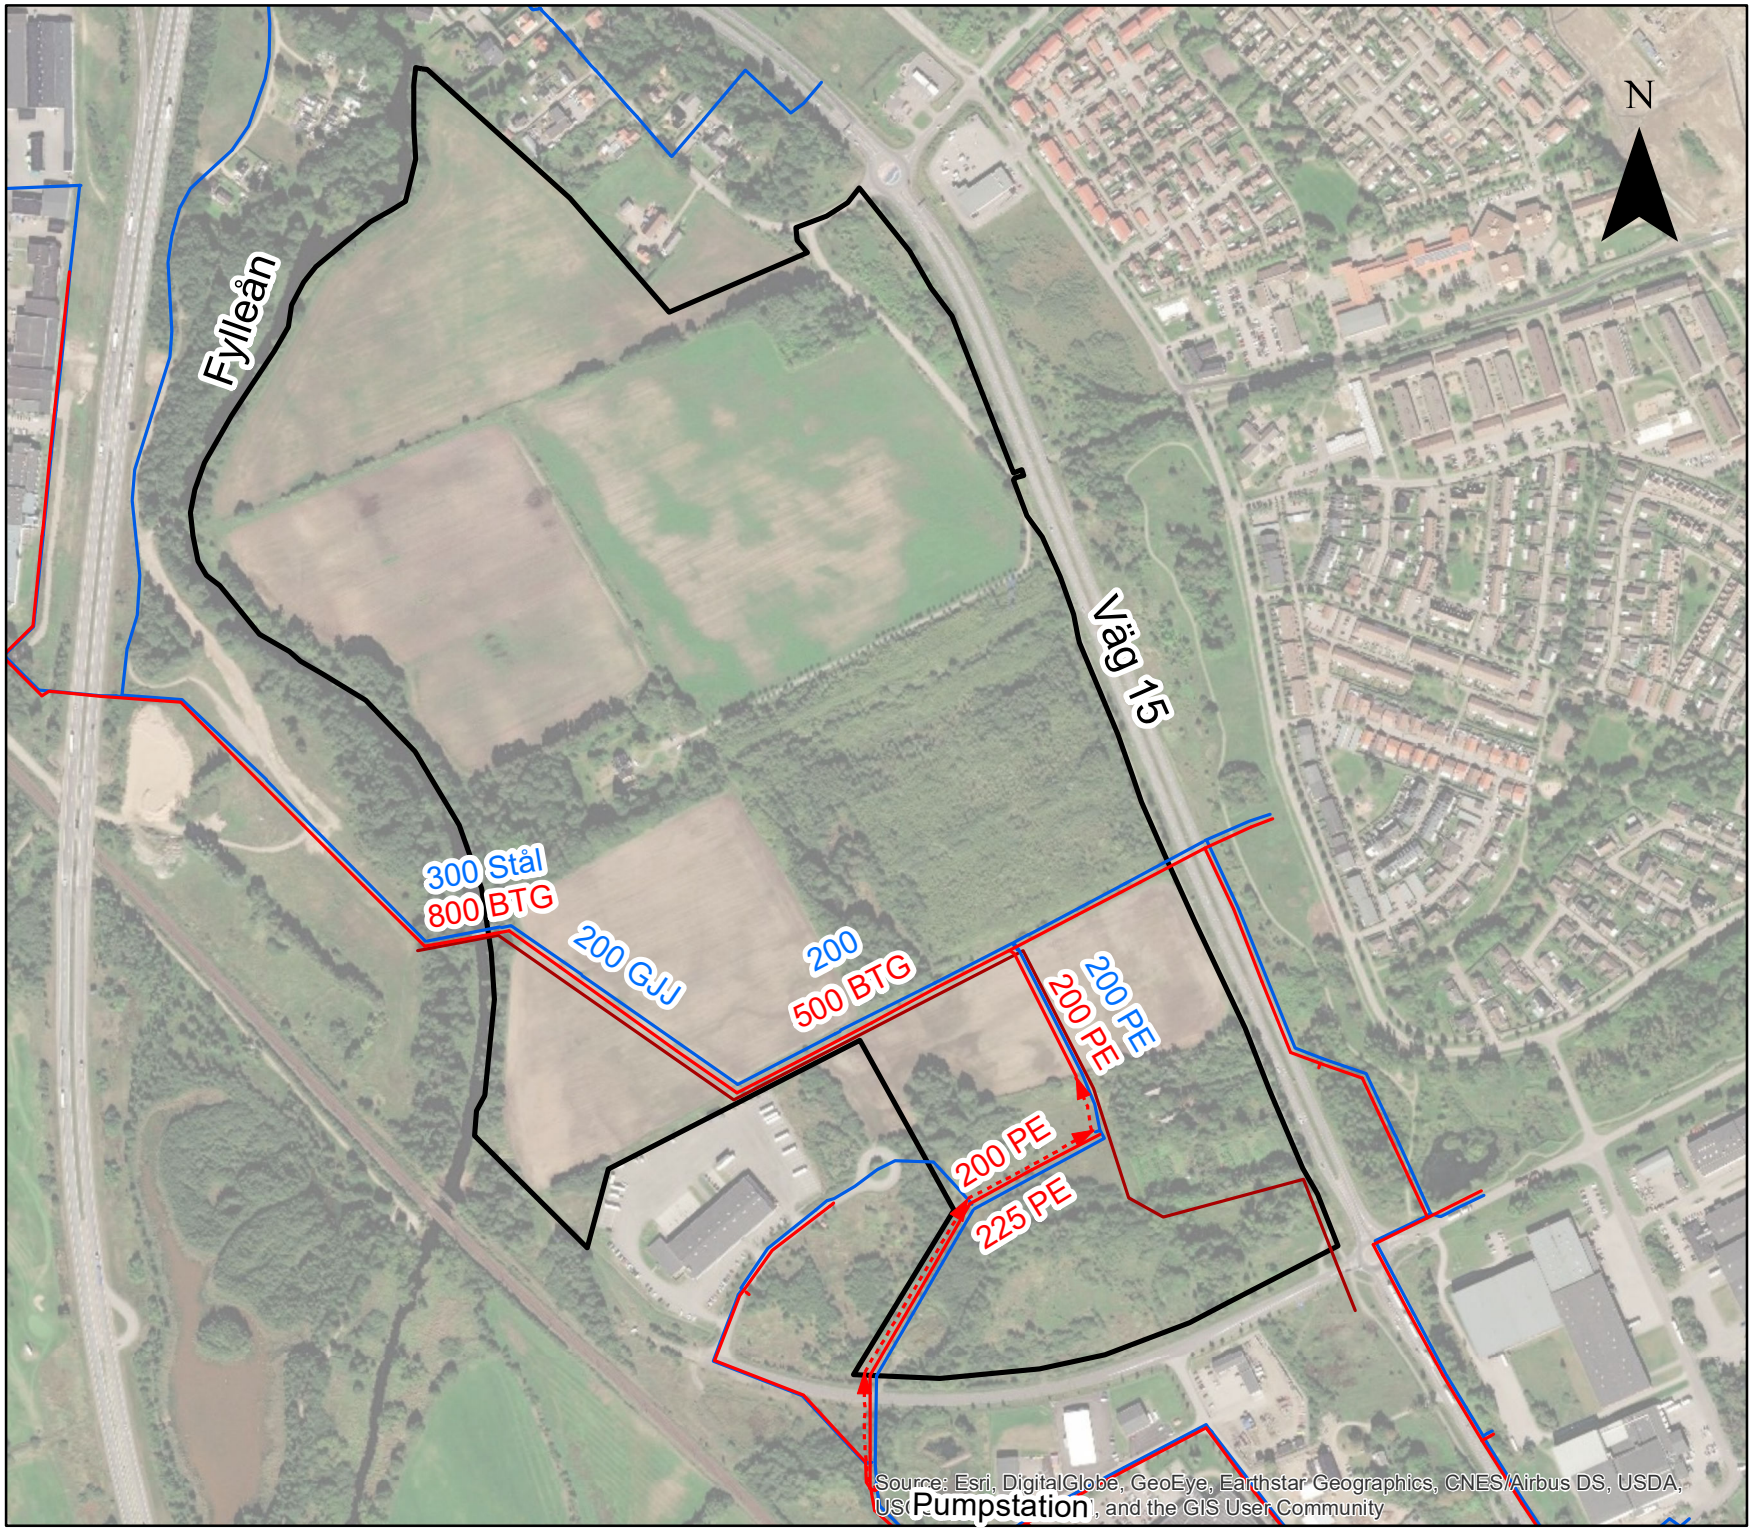

Bilaga 1. Befintligt spill- och dricksvatten

Planområdesgräns
Bef. spillvatten
Bef. trycksatt spillvatten
Bef. dricksvatten
Bef. gasledning

0 150 300
Meter